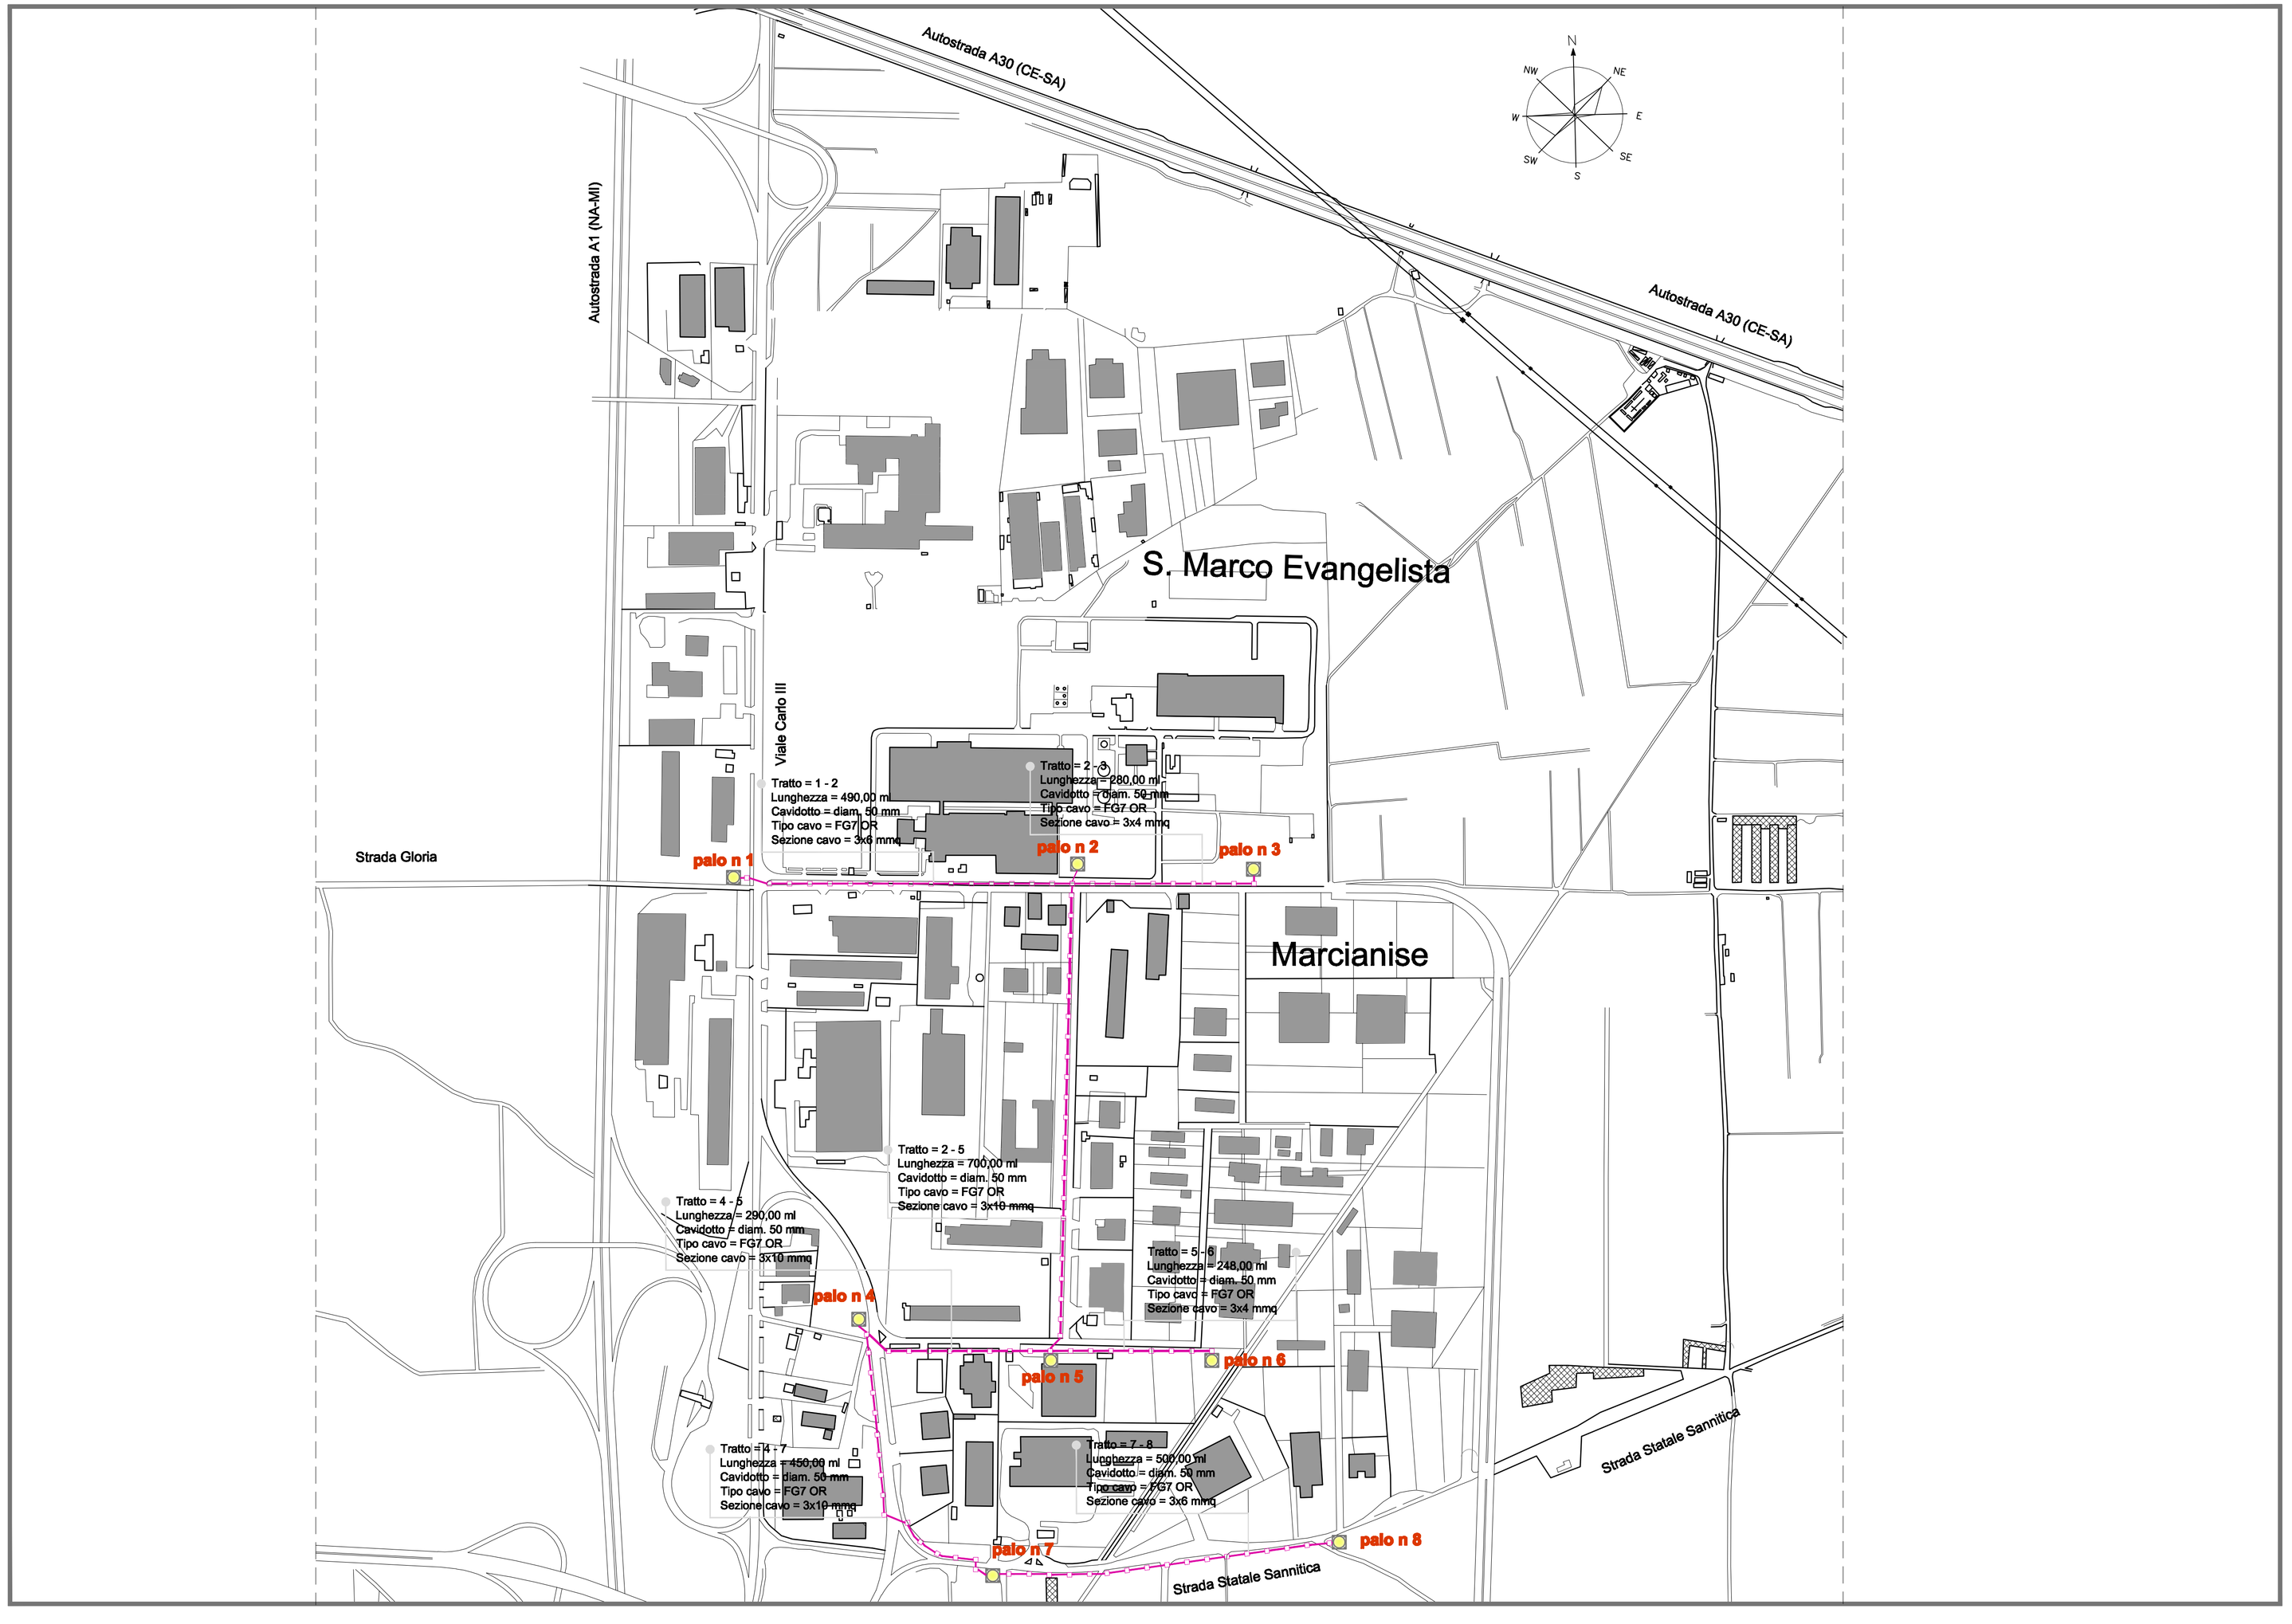

Stralcio Planimetrico Zona San Marco — scala 1:500

	Descrizione voce di computo
	U.40.20.10.c
	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allacciо e tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il ritorno con la sola esclusione degli oneri per lo scavoPozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allacciо a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il ritorno con la sola esclusione degli oneri per lo scavo40x40x40 cm
	Descrizione voce di computo
	U.40.20.30.d
	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allacciо a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il ritorno con la sola esclusione degli oneri per lo scavoAnello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allacciо a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il ritorno con la sola esclusione degli oneri per lo scavo40x40x25 cm
	Descrizione voce di computo
	U.40.20.40.c
	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magisteroNormale 50x50 cm
	Descrizione voce di computo
	L.02.40.140.b
	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alla norma NC F 68 171, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggioDiametro mm 80
TRATTO	Descrizione voce di computo
2 - 5 5 - 4 7 - 4	L.02.10.160.e Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabella CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ TripolareSezione 3x10 mm²
TRATTO	Descrizione voce di computo
2 - 1 7 - 8	L.02.10.160.d Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabella CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ TripolareSezione 3x6 mm²
TRATTO	Descrizione voce di computo
5 - 6 2 - 3	L.02.10.160.c Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabella CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ TripolareSezione 3x4 mm²

COMUNE DI MARCIANISE
Provincia di Caserta

"LAVORI DI ADEGUAMENTO SECURITY AGGLOMERATO INDUSTRIALE MARCIANISE "

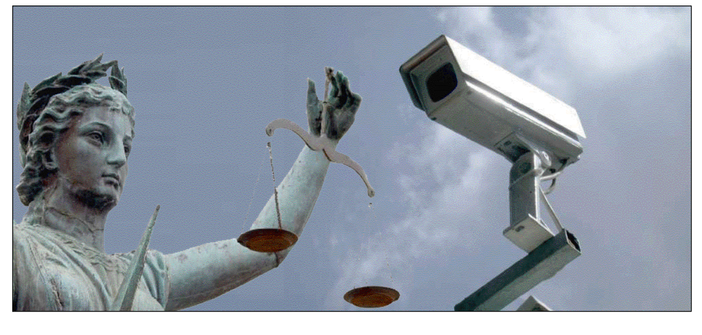

R.U.P.
Ing. Nicola VITELLI

Progettista:
Ing. Carlo Tramontana

REV. N°	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	CONTR.	APPR.
05					
04					
03					
02					
01					
00					

A.S.I. CASERTA CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CASERTA
LOCALITA' PONTESELICE-STRADA POZZILLO-CASERTA - Tel. 0823 320915-329388/Fax 0823 327044

SETTORE: A architettura | E edilizia | ST strutture | I impianti | U urbanizzazioni | SA sicurezza | D documenti

OGGETTO
CANALIZZAZIONE RETE ELETTRICA LATO SAN MARCO

PROGETTO ESECUTIVO

SCALA: 1/500

Tav. 10

REDATTO

VERIFICATO

Il presente elaborato è di ns. proprietà. Si fà divieto a chiunque di riprodurlo o renderlo noto o terzi senza ns. autorizzazione. Legge 22-4-41 n.633 art. 2575 e segg. C.C.